




180001280333



(2018)国认监认字(077)号



中国认可 000058
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0230

检 验 报 告

TEST REPORT

BETC-BZ1-2019-00009

工程/产品名称

Name of Engineering/Product

MT涂层

委托单位

Client

维护者新材料(厦门)有限公司

检验类别

Test Category

委托检验

国家建筑工程质量监督检验中心

NATIONAL CENTER FOR QUALITY SUPERVISION
AND TEST OF BUILDING ENGINEERING

国家建筑工程质量监督检验中心检验报告

TEST REPORT OF NATIONAL CENTER FOR QUALITY
SUPERVISION AND TEST OF BUILDING ENGINEERING

委托编号 (Commission No.): 2019-000058

报告编号 (No. of Report): BETC-BZ1-2019-00009

第1页 共2页 (Page 1 of 2)

委托单位 (Client)		维护者新材料(厦门)有限公司		
地 址 (ADD.)		样品编号 (NO.)		BZ1-2019-00009
样品 (Sample)	名 称 (Name)	MT涂层	状 态 (State)	正常
	商 标 (Brand)	维护者	规格型号 (Type/Model)	MT涂层
生产单位 (Manufacturer)		维护者新材料(厦门)有限公司		
送样日期 (Date of delivery)		2019-01-03	数 量 (Quantity)	1组
工程名称 (Name of engineering)				
检验 (Test)	项 目 (Item)	燃烧性能	地 点 (Place)	密云节能与装修材料检测室
	仪 器 (Instruments)	建材燃烧热值试验仪、铺地材料热辐射测试仪	日 期 (Date)	2019-01-03~02-16
检 验 依 据 (Test based on)		GB/T 11785 - 2005 《铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法》 GB/T 14402 - 2007 《建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定》		
判 定 依 据 (Criteria based on)		GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检 验 结 论 (Conclusion)				
根据GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》中铺地材料燃烧性能等级的判定条件, 判定所送样品的燃烧性能为A (A2-s1) 级。 (本页以下无正文)				
备 注				
批 准 (Approval)	审 核 (Verification)	主 检 (Chief tester)	联系电话 (Tel.)	报告日期 (Date)
王盛	郭 晶	蓝宝元	010-84276038	2019-02-15

国家建筑工程质量监督检验中心检验报告

TEST REPORT OF NATIONAL CENTER FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF BUILDING ENGINEERING

委托编号 (Commission No.): 2019-000058

报告编号 (No. of Report): BETC-BZ1-2019-00009


第2页 共2页 (Page 2 of 2)

检验数据

检验项目	技术要求	检测结果	单项判定
临界热辐射通量 CHF, kW/m ²	A-A2 ≥ 8.0	11.0	A-A2
产烟量, % × min	s1 ≤ 750	74	s1
基材 总热值 PCS, MJ/kg	≤ 3.0	1.5	合格
MT涂层 总热值 PCS, MJ/m ²	≤ 4.0	3.1	合格
整体 总热值 PCS, MJ/kg	≤ 3.0	1.9	合格

样品说明: MT涂层 (委托方提供)。

送检样品照片

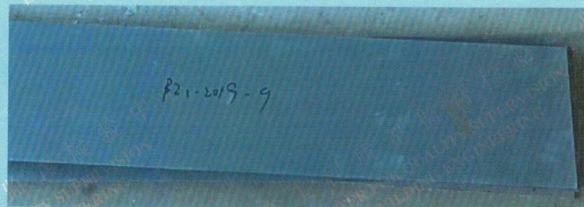

备注

1. 样品由委托方制备并提供。
2. 该样品由水性地坪漆 (标称密度 0.2kg/m²)、不燃性基材 (标称密度 8kg/m²) 构成。
3. 本试验结果得出的产品燃烧性能是在特殊条件下的检验结果。在实际应用中, 它们不能单独作为评价该产品潜在危险性的依据。